


für G50:
 $q_B = 5 \times 35 \text{ mm}^2$
 (bis 30 m Verlegestrecke)
 FB = 3x100A SLS-E

für G34 und G26:
 $q_B = 5 \times 25 \text{ mm}^2$
 (bis 30 m Verlegestrecke)
 FB = 3x80A SLS-E

für G16/G20 und G22:
 $q_B = 5 \times 16 \text{ mm}^2$
 (bis 30 m Verlegestrecke)
 FB = 3x50A SLS-E

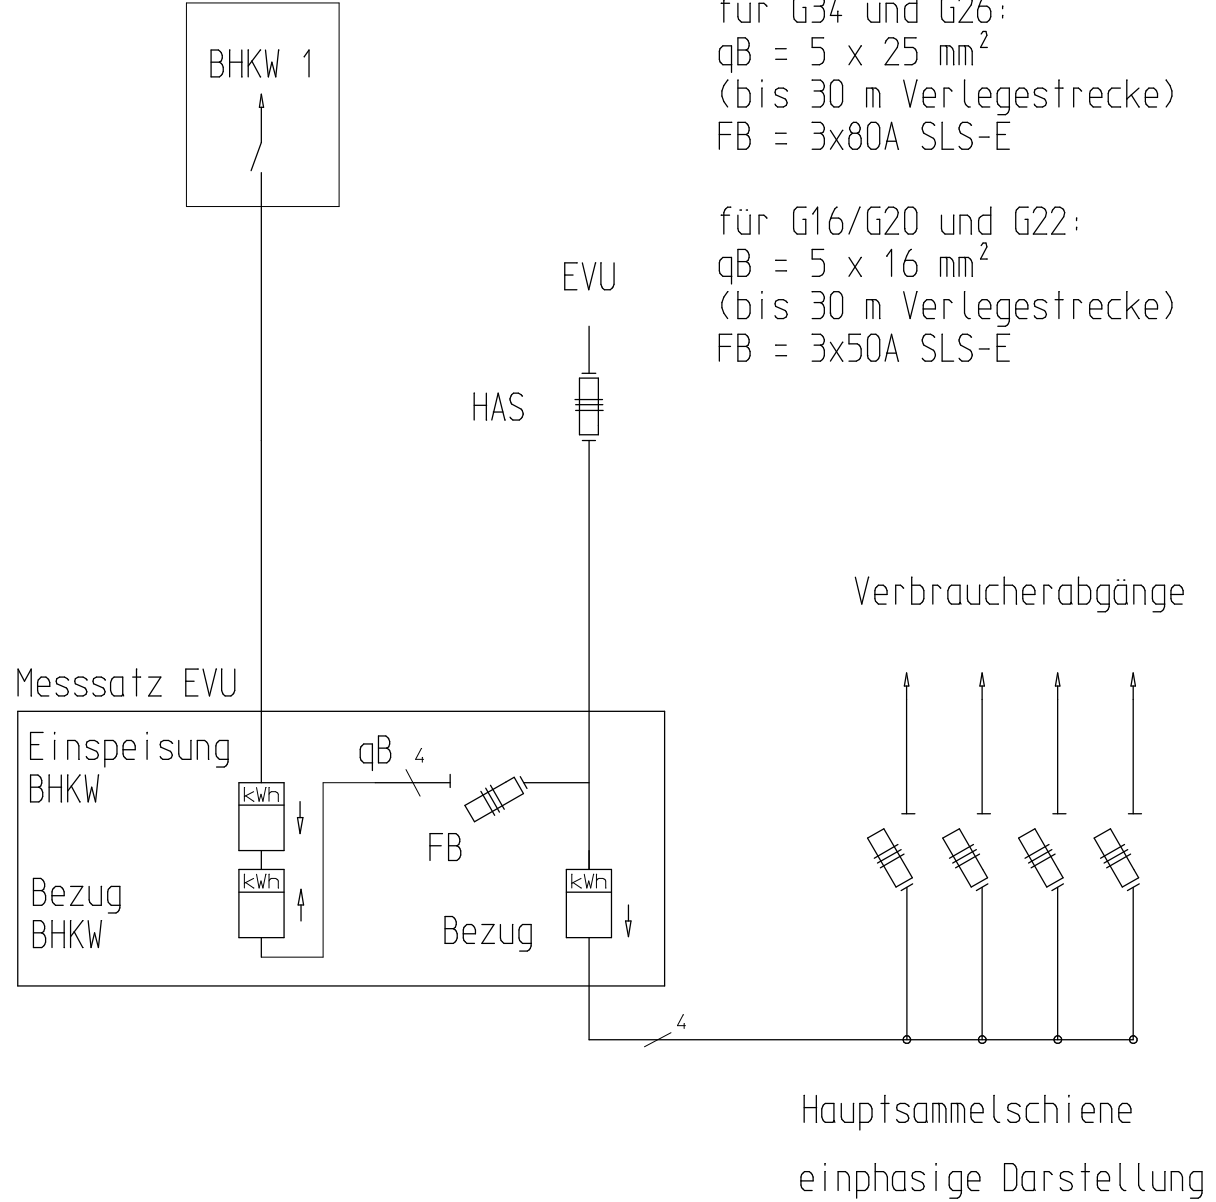

Volleinspeisung ins EVU-Netz, keine Eigenstrombedarfsdeckung

GLIZIE GmbH Ingenieurbüro für Umwelttechnik				Maßstab --		www.glizie.de	
				Kunde:		Prinzipbild	
				Datum		Name	
				Bear 22.04.04		NZi	
				Gepr			
				35510 Butzbach			
				Am Hetgesborn 10 b			
				Tel.: 06033/895470			
				Fax: /1244			
				1		Ergänzung G20	
Zust		Änderung		Datum		Name	
Schutzvermerk nach DIN 34-1				Ere. für		Ere. durch.	
				Zeichn.-Nr.:		Blatt	
				10052		1/1	